


EMERGENCY LIGHTING

Installation instructions Montageanweisung
 Instructions de montage Installationsanvisning
 Istruzioni di montaggio Asennusohje



THORN

AT 13430-A

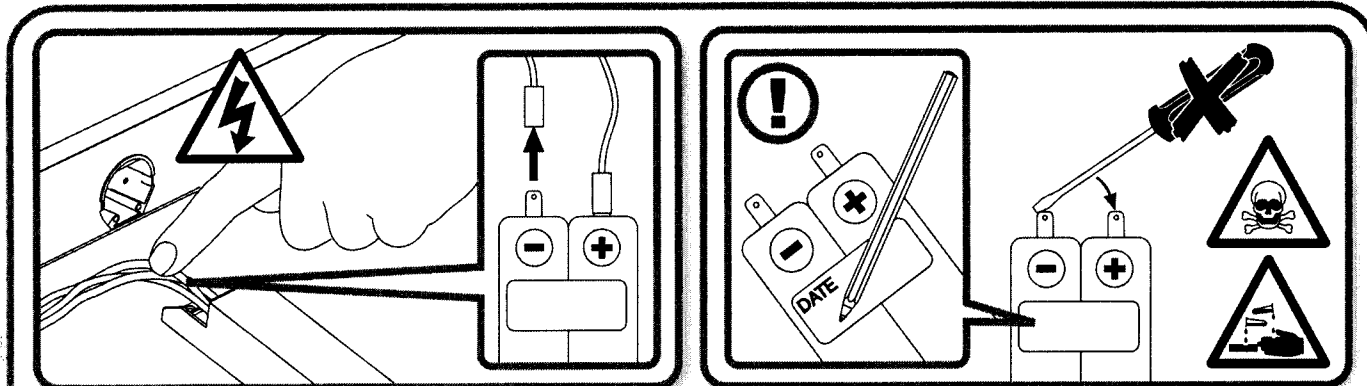

Standard emergency – Test in accordance with EN50172
 Standard-Notlicht – Test gemäss EN50172
 Normes éclairage de sécurité – Tests en conformité avec les spécifications de la norme EN50172
 Emergenza standard - Test in conformità ad EN50172
 Standard nödljus – Test i överensstämmelse med EN50172
 Vakio turvalaistus – Testi standardin EN50172 mukaisesti

Explorer Self Test Emergency - Indicator Conditions / Explorer Self Test Emergency – Betriebszustände /
 Explorer autotestable: tests et anomalies de fonctionnement / Explorer SelfTest Indicatori di Stato /
 Explorer självtest status/ Laitteen toiminta itestetäuksen jälkeen

Function	Ablauf	Fonction	Funzione	Funktion	Toiminta	LED
Normal	Normal	Normale	Normal	Normal	Normal	Green Grüne Vert Vihreä Grönt
Function test weekly (30s)	Test hebdomadaire de fonctionnement de (30s)	Funktionstest veckovis (30s)	Viikottainen toimintakoe (30s)	Normal	Normal	Green Grüne Vert Vihreä Grönt
Duration test annual (3h/1h)	Test d'autonomie annuel(3h/1h)	Längtidstest årligen (3h/1h)	Vuosittainen käyttökoee (3h/1h)	Normal	Normal	Green Grüne Vert Vihreä Grönt
Lamp Failure	Défaut lampe	ljuskällefel	Lamppuvika	Normal	Normal	Red Rot Rouge Punainen Röt
Battery Failure	Défaut batterie	Batterifel	Akkuvika	Normal	Normal	Red Rot Rouge Punainen Röt
Charger Failure	Défaut de charge	Ladningsfel	Latauslaitteivika	Normal	Normal	Red Rot Rouge Punainen Röt

Note: Allow 33 days for auto self-commissioning of self-test features
 Achtung: SelfTest-Funktion automatisch verfügbar spätestens nach 33 Tagen
 Remarque: Les fonctions d'autotest sont disponibles automatiquement dans un délai maximum de 33 jours.
 Nota: Si richiedono 33 giorni per auto-commissionamento automatico di caratteristiche di caratteristiche d'autoverifica
 Notera: Självtestfunktioner inträder automatiskt senast efter 33 dagar.
 Huomioi: Automaattitestausta viimeistään 33 päivän kuluttua.

Explorer Project/System emergency – See commissioning manual
 Explorer Project/System emergency – Siehe Betriebsanleitung
 Projet Explorer/ Systèmes de sécurité – voir manuel de mise en service
 Progetto Explorer/Emergenza Sistema - Vedere manuale commissionamento
 Explorer Project/System nödljus – Se bruksanvisning
 Explorer Project/Turvalaistuksen testaus - Katso käyttöohjeet



www.thornlighting.co.uk/products/list1d.html

